



## Ordre de service d'action

**Direction générale de l'alimentation  
Sous-direction de la santé et du bien-être animal  
Bureau de la santé animale  
251 rue de Vaugirard  
75 732 PARIS CEDEX 15  
0149554955**

**Instruction technique  
DGAL/SDSBEA/2022-199  
10/03/2022**

**Date de mise en application :** Immédiate  
**Diffusion :** Tout public

**Cette instruction abroge :**

DGAL/SDSPA/2019-581 du 31/07/2019 : Tuberculose bovine : dispositions techniques au dépistage sur animaux vivants, modification  
DGAL/SDSBEA/2021-798 du 26/10/2021 : Tuberculose bovine : dispositions techniques au dépistage sur animaux vivants, modification des modalités d'interprétation des résultats dosage de l'interféron gamma.

**Cette instruction ne modifie aucune instruction.**

**Nombre d'annexes :** 6

**Objet :** Tuberculose bovine : dispositions techniques au dépistage sur animaux vivants, modification des modalités d'interprétation des résultats dosage de l'interféron gamma.

### Destinataires d'exécution

DRAAF  
DAAF  
DD(ETS)PP  
Laboratoires départementaux

**Résumé :** L'objet de cette instruction est d'actualiser les dispositions relatives au dépistage de la tuberculose bovine par dosage de l'interféron gamma en actualisant les modalités d'interprétation des résultats en fonction du contexte épidémiologique, selon les nouveaux seuils définis à l'annexe V modifiée.

Le point III précise la nature de l'intervention à saisir dans SIGAL suite à la création des deux niveaux d'interprétation selon le contexte épidémiologique et la transformation des conclusions

"non conclusifs" en "positifs" ou "négatifs". Les autres annexes ne sont pas modifiées.

**Textes de référence :-** Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le Règlement 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes;

- Code rural et de la pêche maritime notamment son article L. 221-1;
- Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la surveillance, la police sanitaire et la prévention de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés.

Référence interne : BSA/2111055

Cette instruction expose les conditions de dépistage réglementaire de la tuberculose bovine en élevage, sur animaux vivants.

Les conditions de réalisation et d'interprétation de l'intradermotuberculination qu'elle soit simple (IDS) ou comparative (IDC) sont définies dans le manuel des tests de diagnostic et des vaccins de l'OIE (chapitre 3.4.6). L'application de ces conditions de réalisation a fait l'objet d'une saisine de l'Anses 2010-SA-0030 en date du 14 mai 2010.

Les conditions techniques de réalisation de la tuberculination ci-après **doivent être parfaitement maîtrisées par le vétérinaire sanitaire.**

Malgré ses limites, l'intradermotuberculination reste l'outil le plus pertinent pour le dépistage collectif. **La bonne réalisation des intradermotuberculinations est donc un des points critiques de la lutte effective contre la tuberculose bovine.**

Il est particulièrement important que les services de l'État, les vétérinaires sanitaires et les éleveurs soient collectivement attentifs aux conditions de réalisation du dépistage par intradermotuberculination, chacun en ce qui les concerne.

**Compte-tenu des difficultés qui nous sont régulièrement signalées, il est attendu que de nombreux obstacles continuent d'apparaître lors de la mise en pratique des tuberculinations en élevage.** Néanmoins, afin de préserver l'objectif d'amélioration de la surveillance de cette maladie, **il est indispensable de signaler les situations difficiles pour que des solutions alternatives respectueuses de la réglementation européenne puissent être envisagées.**

- Il est rappelé que :
  - L'utilisation du Dermo Jet ND n'est pas autorisée dans le cadre de la lutte contre la tuberculose
  - Le recours à la tuberculine bovine forte n'est plus possible du fait de l'arrêt de sa production.
  - Pendant la période du dépistage, toute vaccination ou toute intervention thérapeutique/administration de produit est interdite et doit être reportée au jour de la lecture du test.

**Principales modifications apportées par cette note de service :** Cette note de service rappelle les dispositions techniques réglementaires relatives à l'intradermotuberculination. Les modalités de communication des résultats sont également standardisées sur la base d'un modèle de rapport placé en Annexe I et disponible dans SIGAL pour une intégration directe au DAP. Les modalités techniques concernant le dépistage par dosage de l'interféron gamma sont également précisées.

## I - Technique de l'intradermotuberculination simple (IDS)

### A - Mode opératoire de l'IDS

#### 1 - Tuberculine

Tuberculine bovine normale P.P.D. (Dérivé Protéique Purifié de *Mycobacterium bovis*) titrant 20 000 unités internationales/ml.

La tuberculine bovine doit être conservée suivant les indications du fabricant, notamment **au frais (5°C +/- 3°C)** et **à l'abri de la lumière.**

#### 2 - Conditions d'injection

**Chez les bovins :** l'injection doit être faite sur le plat de l'**encolure**, à la limite du tiers postérieur et du tiers moyen de l'encolure, et approximativement à égale distance des bords supérieur et inférieur de celle-ci.

L'injection à l'encolure nécessite de **bonnes conditions de contention**. Il est de la responsabilité de l'éleveur de s'équiper de systèmes de contention afin de garantir la sécurité du vétérinaire sanitaire et la bonne réalisation de l'intradermotuberculination. Dans certains départements, les GDS sont équipés de couloirs de contention mobiles qui peuvent être utilisés dans les différents élevages. Une attention particulière doit toutefois être portée aux procédures de nettoyage-désinfection de ce matériel.

L'utilisation d'autres lieux d'injection chez les bovins (épaule ou pli sous caudal, qui possèdent une réactivité inférieure) est proscrite.

Chez les petits ruminants, les techniques sont moins bien documentées et le site d'injection n'est pas réglementé, en pratique, l'injection doit se faire de préférence à l'encolure. Les doses utilisées sont les mêmes que pour les bovins. L'injection peut éventuellement se faire sur la face interne de la cuisse. L'injection au niveau du pli sous caudal est déconseillée en raison du risque d'œdème très fréquemment rencontré résultant d'une injection sous-cutanée liée à la très faible épaisseur de la peau.

### 3 - Technique d'injection pour l'IDS

- a - Vérifier l'absence de lésion cutanée (déformation, nodule) par palpation ;
- b - Repérer obligatoirement le lieu d'injection de la tuberculine préférentiellement par **tonte des poils ou coupe des poils aux ciseaux**, éventuellement par marqueur ;
- c - **Mesurer le pli de peau** initial à l'aide d'un cutimètre. Pour ce faire, le cutimètre est tenu horizontalement (du fait de la moindre variabilité des mesures de l'épaisseur du pli de peau). Le vétérinaire doit standardiser sa pratique du cutimètre sur un même animal en début de lecture en répétant la mesure un certain nombre de fois jusqu'à ce que la mesure ne soit plus variable.
- d - Effectuer l'injection intradermique de 0,1 à 0,2 ml de tuberculine, à l'endroit précité puis vérifier l'existence d'une petite papule. La pénétration de la totalité de la dose de tuberculine et son injection strictement intradermique sont fondamentales. Aucune évasion ou rejet de liquide, même minime, ne doit se produire. La vérification de la présence d'une papule intra-dermique après injection est indispensable et si l'injection n'est pas satisfaisante elle doit être recommandée, éventuellement sur un autre site

## B - Lecture et interprétation de l'IDS

### 1 - Lecture

La lecture doit avoir lieu **72 heures (+/- 4 heures)** après l'injection.

Le respect de ce délai est très important car il permet :

- d'éliminer les réactions précoces non spécifiques qui sont susceptibles de se produire dans les premières heures. Ces réactions non spécifiques sont fugaces ;
- de mettre en évidence quelques réactions tardives qui peuvent n'apparaître qu'à partir de ce délai ;
- d'avoir une méthode d'appréciation collective standardisée.

La lecture doit être effectuée par le **même vétérinaire** que celui ayant pratiqué l'injection. En cas d'impossibilité, il est préférable que la lecture soit faite dans les délais requis par un confrère (informé du mode de repérage des sites de tuberculination) plutôt que par le vétérinaire ayant réalisé l'injection dans des délais non réglementaires.

La lecture doit se faire dans les mêmes **conditions adéquates de contention** que l'injection.

L'interprétation des résultats se fera sur la base des observations cliniques (œdème diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou inflammation des canaux lymphatiques ou des nœuds lymphatiques de cette région) et de l'augmentation de l'épaisseur du pli de la peau au point d'injection 72 heures (+/- 4 heures) après l'injection de la tuberculine.

**Le pli de peau sera mesuré à l'aide d'un cutimètre (dont la précision est estimée à +/- 0,5 mm) et le résultat de la mesure sera enregistré grâce aux modalités décrites ci-après.**

### 2 - Interprétation des résultats

- a - Réaction IDS positive
  - présence de signes cliniques (œdème diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou inflammation des canaux lymphatiques ou des nœuds lymphatiques de cette région), ou ;
  - augmentation de l'épaisseur du pli de la peau  $\geq 4$  mm.
- b - Réaction IDS négative

- aucune modification de la peau, ou ;
- gonflement limité, avec une augmentation de l'épaisseur du pli de la peau  $\leq$  à 2 mm, sans signe clinique.
- c - Réaction IDS douteuse
- augmentation de l'épaisseur du pli de la peau,  $>$  à 2 mm et  $<$  à 4 mm, sans signe clinique, si ce n'est un gonflement limité.

### 3 - Rédaction du compte-rendu et communication des résultats de l'IDS

**Les mesures sont à enregistrer en utilisant, soit le modèle de document de travail présenté en Annexe I, page 3 qui sera également téléchargeable sur l'intranet pour les DD(ETS)PP, soit un modèle alternatif.**

**Un compte-rendu de tuberculisation doit obligatoirement être rédigé par le vétérinaire. Il s'agit, soit du modèle en Annexe I page 1 (prophylaxie) ou page 2 (police sanitaire), soit de la page spécifique du DAP disponible dans SIGAL afin d'éditer un document pré-rempli en même temps que les autres demandes d'analyse. La DDetsPP a le choix d'imposer un des deux modèles.**

L'envoi du compte-rendu de tuberculisation (tableau synthétique présenté en Annexe I page 1 ou 2 ou dans le DAP) est **obligatoire** dans tous les cas à la DD(ETS)PP ou à l'OVS en fonction de l'organisation de la prophylaxie dans le département.

Si des résultats non négatifs sont enregistrés, ce compte-rendu sera obligatoirement envoyé à la DDetsPP **dans les plus brefs délais**.

Ce rapport est signé par l'éleveur et une copie de ce compte-rendu est remise à l'éleveur par le vétérinaire sanitaire.

Les descripteurs suivants font l'objet d'une saisie dans SIGAL (*cf* Annexe III) :

- Nombre de bovins testés en IDS
- Nombre de bovins négatifs en IDS
- Nombre de bovins positifs en IDS
- Nombre de bovins douteux en IDS

Les réactions non-négatives seront indiquées en INPAS en correspondance avec les bovins concernés. Une fiche technique incluse en Annexe IV reprend les modalités de cette saisie.

Les éventuelles modifications de qualification qui découlent des résultats obtenus doivent être effectuées par la DD(ETS)PP.

## II - Technique de l'intradermotuberculisation comparative (IDC)

### A - Mode opératoire de l>IDC

#### 1 - Tuberculine

Tuberculine bovine normale P.P.D. (Dérivé Protéique Purifié de *Mycobacterium bovis*) titrant à 20 000 unités internationales/ml.

Tuberculine aviaire P.P.D. (Dérivé Protéique Purifié de *Mycobacterium avium*) titrant à 25 000 unités internationales/ml.


Les tuberculines doivent être conservées suivant les indications du fabricant, notamment **au frais** ( $5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ) et **à l'abri de la lumière**.

#### 2 - Conditions d'injection

Chez les bovins : l'injection doit être faite sur le plat de l'**encolure** (*cf*. figure ci-dessous) avec :

- pour la **tuberculine bovine (b)** : à la limite du tiers postérieur et du tiers moyen de l'encolure et approximativement à égale distance des bords supérieur et inférieur de celle-ci. Le site d'injection de la tuberculine bovine est donc le même pour l'IDC que pour l'IDS;
- pour la **tuberculine aviaire (a)** : en avant de la précédente, à la limite du tiers antérieur et du tiers

moyen de l'encolure, et approximativement à égale distance des bords supérieur et inférieur de celle-ci.

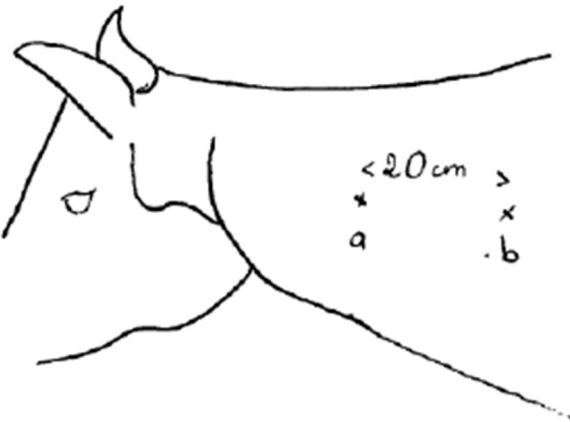

L'injection à l'encolure nécessite de **bonnes conditions de contention**. Il est de la responsabilité de l'éleveur de s'équiper de systèmes de contention afin de garantir la sécurité du vétérinaire sanitaire et la bonne réalisation de l'intradermotuberculination. Dans certains départements, les GDS sont équipés de couloirs de contention mobiles qui peuvent être utilisés dans les différents élevages. Une attention particulière doit toutefois être portée aux procédures de nettoyage-désinfection de ce matériel.

L'utilisation d'autres lieux d'injection chez les bovins (épaule ou pli sous caudal qui possèdent une réactivité inférieure) est proscrite.

Chez les petits ruminants, les techniques sont moins bien documentées et le site d'injection n'est pas réglementé, en pratique, l'injection doit se faire de préférence à l'encolure. Les doses utilisées sont les mêmes que pour les bovins. L'injection peut éventuellement se faire sur la face interne de la cuisse. L'injection au niveau du pli sous caudal est déconseillée en raison du risque d'œdème résultant d'une injection sous-cutanée liée à la très faible épaisseur de la peau.

### 3 - Technique d'injection pour l'IDC

a - vérifier l'absence de lésion cutanée (déformation, nodule) par palpation ;

b - Repérer obligatoirement le lieu d'injection de la tuberculine préférentiellement par **tonte des poils ou coupe des poils aux ciseaux**, éventuellement par marqueur ;

c - **Mesurer le pli de peau initial à l'aide d'un cutimètre** pour chaque lieu d'injection, avant l'injection, l'épaisseur initiale du pli de peau est notée B0 (pour tuberculine Bovine au jour J0) et A0 (tuberculine Aviaire au jour J0). Pour ce faire, le cutimètre est tenu horizontalement (du fait de la moindre variabilité des mesures de l'épaisseur du pli de peau). Le vétérinaire doit standardiser sa pratique du cutimètre sur le même animal en début de lecture en répétant la mesure un certain nombre de fois jusqu'à ce que la mesure ne soit plus variable.

d - **Effectuer l'injection intradermique** de 0,1 à 0,2 ml de chacune des tuberculines, aux endroits précités puis vérifier l'**existence d'une petite papule** (gonflement de la taille d'un petit pois). La pénétration de la totalité de la dose de tuberculine et son injection strictement intradermique sont fondamentales. Aucune évasion ou rejet de liquide même minime, ne doit se produire. Si l'injection n'est pas satisfaisante elle doit être recommandée, éventuellement sur un autre site.

## B - Lecture et interprétation de l'IDC

### 1 - Lecture

La lecture doit avoir lieu **72 heures** (+/- 4 heures) après l'injection.

Le respect de ce délai est très important car il permet :

- d'éliminer les réactions précoces non spécifiques qui sont susceptibles de se produire dans les premières heures. Ces réactions non spécifiques sont fugaces ;
- de mettre en évidence quelques réactions tardives qui peuvent n'apparaître qu'à partir de ce délai ;
- d'avoir une méthode d'appréciation collective standardisée.

La lecture doit être effectuée par le **même vétérinaire** que celui ayant pratiqué l'injection. En cas d'impossibilité, il est préférable que la lecture soit faite dans les délais requis par un confrère (informé du mode de repérage des sites de tuberculisation) plutôt que par le vétérinaire ayant réalisé l'injection dans des délais non réglementaires.

La lecture doit se faire dans les mêmes **conditions adéquates de contention** que l'injection.

**Les plis de peau seront mesurés à l'aide d'un cutimètre** et les résultats des mesures de l'épaisseur des plis de peau pour chaque lieu d'injection seront notés B3 et A3 (lecture au 3ème jour, J3) et **enregistrés grâce aux modalités décrites ci-après**.

## 2 - Interprétation des résultats

L'interprétation des résultats se fera sur la base des observations cliniques (œdème diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou inflammation des canaux lymphatiques ou des nœuds lymphatiques de cette région) et de la ou des augmentations de l'épaisseur des plis de la peau aux points d'injection 72 heures (+/- 4 heures) après l'injection des tuberculines.

Pour chaque animal testé, il convient de calculer :

1 ) l'augmentation d'épaisseur (épaississement) du pli de peau au lieu de chaque injection :

**DB = B3 - B0 pour la tuberculine bovine**

**DA = A3 - A0 pour la tuberculine aviaire**

2 ) la différence des épaississements DB - DA, entre l'épaississement provoqué par la réaction à la tuberculine bovine diminué de celui provoqué par la réaction à tuberculine aviaire. Cette différence est algébrique : **ne jamais calculer DA – DB**.

Les résultats peuvent être les suivants (voir tableau 1 et figure 2) :

a - Réaction IDC positive

- présence de signes cliniques (œdème diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou inflammation des canaux lymphatiques ou des nœuds lymphatiques de cette région), ou ;
- réaction IDC positive si **DB - DA > 4 mm**.

b - Réaction IDC négative

- aucune modification de la peau, ou ;
- réaction IDC négative si la réaction à la **tuberculine bovine est négative (DB≤2mm ou (DB>2mm et DB≤DA))** et qu'il y a absence de signe clinique.

c - Réaction IDC douteuse

- réaction IDC douteuse si **DB - DA est comprise entre 1 mm et 4 mm inclus**.

Dans ce cas on distingue :

- des réactions IDC légèrement douteuses (petit douteux) si la réaction bovine est douteuse (**DB>2mm et <4mm**)
  - des réactions IDC fortement douteuses (grand douteux) si la **réaction bovine est positive (DB supérieur à 4 mm)** mais que la **réaction aviaire est également positive**.

Réglementairement les IDC « petit douteux » ou « grand douteux » ont le même statut, toutefois, les IDC « grand douteux » doivent conduire à une plus grande vigilance vis-à-vis du troupeau notamment lorsque le contexte épidémiologique est défavorable.

*Tableau 1 : Interprétations des IDC*

DB-DA	Interprétation
Si DB - DA > 4 mm	résultat positif
Si DB ≤ 2 mm ou si DB > 2mm et DB ≤ DA	résultat négatif
Si DB - DA est comprise entre 1 mm et 4 mm	résultat douteux : -si DB supérieur à 4 mm : DTX (« grand douteux »)

inclus	-si DB comprise entre 2 et 4 mm : dtx (« petit douteux »)
--------	---

L'interprétation réglementaire des résultats d'IDC est faite conformément à l'instruction relative à la gestion des suspicions ( DGAL/SDSPA/N2012-8215 du 13/11/2012 en cours de révision).


Il convient par ailleurs de vérifier pour les résultats associés à de très faibles valeurs d'épaisseissement du pli de peau qu'on ne se situe pas en limite d'incertitude liée à l'utilisation du cutimètre : le résultat DB-DA est la combinaison de 4 mesures successives ((B3-B0) - (A3-A0)), et l'incertitude associée à cette valeur est l'incertitude cumulée de chaque mesure, en fonction des conditions de terrain, elle dépasse potentiellement 1 mm. Des réactions négatives en limite de seuils peuvent ainsi être déclarées à la DD(ETS)PP de sorte à reconstrôler les bovins ultérieurement par acquis de conscience sans qu'il s'agisse de suspicion.

L'interprétation épidémiologique des résultats à l'échelle du troupeau est facilitée par la représentation graphique des résultats.

Cette représentation permet notamment d'identifier des erreurs de classement des résultats (ex tous les points alignés sur l'axe des abscisses en raison d'une inversion entre tuberculine bovine et aviaire, obtention de points négatifs résultats de l'incertitude sur la mesure du pli de peau, ...).

La représentation graphique est construite de la façon suivante (voir figure ci-après) :

- sur l'axe horizontal sont portés les épaissements à la tuberculine bovine (DB),
- sur l'axe vertical, les épaissements à la tuberculine aviaire (DA).

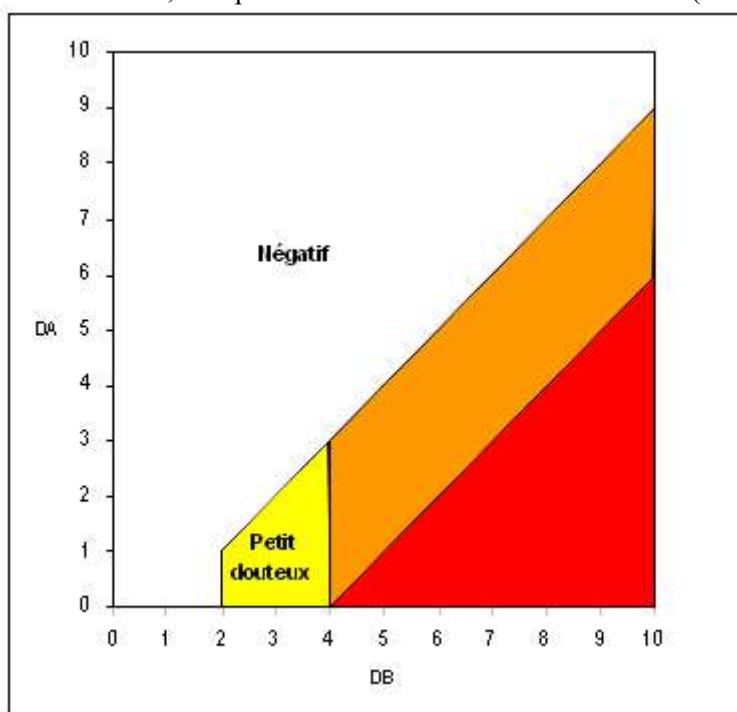

*Figure 2: schéma d'interprétation des résultats d'IDC*

Un exemple d'interprétation est présenté en Annexe II.

## C - Rédaction du compte-rendu et communication des résultats de l>IDC

**Les mesures sont à enregistrer en utilisant, soit le modèle de document de travail présenté en Annexe I, page 3 qui sera également téléchargeable sur l'intranet pour les DD(ETS)PP, soit un modèle alternatif.**

**Un compte-rendu de tuberculination doit obligatoirement être rédigé par le vétérinaire. Il s'agit, soit du modèle en Annexe I page 1 (prophylaxie) ou page 2 (police sanitaire), soit de la page spécifique du DAP disponible dans SIGAL afin d'éditer un document pré-rempli en même temps que les autres demandes d'analyse. La DD(ETS)PP a le choix d'imposer un des deux modèles.**

L'envoi du compte-rendu de tuberculination (tableau synthétique présenté en Annexe I page 1 ou 2 ou dans le DAP) est **obligatoire** dans tous les cas à la DD(ETS)PP ou à l'OVS en fonction de l'organisation de la prophylaxie dans le département.

**Si des résultats non négatifs sont enregistrés, ce compte-rendu sera obligatoirement envoyé à la DD(ETS)PP dans les plus brefs délais.**

Ce rapport est signé par l'éleveur et une copie de ce compte-rendu est remise à l'éleveur par le vétérinaire sanitaire.

Les descripteurs suivants font l'objet d'une saisie dans SIGAL (*cf* Annexe III) :

- Nombre de bovins testés en IDC
- Nombre de bovins négatifs en IDC
- Nombre de bovins positifs en IDC
- Nombre de bovins petit douteux en IDC
- Nombre de bovins grand douteux en IDC

Les réactions non-négatives seront indiquées en INPAS en correspondance avec les bovins concernés. Une fiche technique incluse en annexe IV reprend les modalités de cette saisie.

Les éventuelles modifications de qualification qui découlent des résultats obtenus doivent être effectuées par la DD(ETS)PP.

**Lors des opérations de police sanitaire, tous les animaux ayant fait l'objet d'un recontrôle suite à un premier dépistage (IDS ou IDC) non négatif doivent être indiqués dans le compte-rendu quel que soit le résultat de ce recontrôle.**

Dans le cas d'un recontrôle du troupeau dans sa totalité, seuls les animaux ayant présenté un résultat positif ou douteux sont indiqués dans le compte-rendu.

### III - Technique de réalisation du dosage de l'interféron gamma

Le prélèvement de sang pour le test IFG doit être fait sur tube hépariné (tube vert), avec un volume de 10 mL qui doit être acheminé dans les 6 à 8 heures au laboratoire, à une température comprise entre 17 et 23 °C. L'organisation du transport des prélèvements est laissée à l'initiative locale, en fonction des contraintes de fonctionnement exprimées par les laboratoires d'analyses.

La stimulation des lymphocytes vivants ainsi que le dosage de l'IFG seront pratiqués dans un laboratoire agréé pour cette analyse. La liste des laboratoires agréés et des méthodes officielles est disponible sur le site internet du ministre de l'agriculture et de l'alimentation à l'adresse suivante : <https://agriculture.gouv.fr/laboratoires-agrees-et-methodes-officielles-en-sante-animale>.

Il existe dorénavant deux kits de dosage de l'interféron gamma reconnus par le laboratoire national de référence (LNR) : le test Bovigam® commercialisé par Prionics, utilisé depuis plusieurs années et désormais le test ID Screen® Ruminant IFN-g, commercialisé par la société IDVet dont l'efficacité a été validée par le LNR (validation du dossier d'harmonisation et essai inter laboratoire interféron en date du 17 octobre 2017).

Le LNR a harmonisé les seuils et les critères d'interprétation de ces deux kits.

Le groupe de suivi de la tuberculose bovine de la plateforme ESA a conduit au cours de l'été 2021 une exploitation des données des tests interférons gamma pratiqués au cours des trois dernières années. Il ressort de cette analyse qu'il est désormais possible de classer les résultats non conclusifs de ces tests en fonction du contexte épidémiologique.

Les laboratoires agréés doivent désormais utiliser les grilles d'analyse détaillées dans le document en annexe V.

Il convient donc d'indiquer sur le DAP le contexte épidémiologique dans lequel est effectué le test interféron gamma :

- soit « assainissement », les résultats seront analysés selon l'interprétation « sévère»,
- soit « prophylaxie », soit « liens épidémiologique , les résultats seront analysés selon l'interprétation « intermédiaire »

La création de ces deux niveaux d'interprétation, selon le contexte épidémiologique, des résultats "non conclusifs" en "positifs" ou "négatifs" nécessitent un nouveau paramétrage informatique par les laboratoires agréés. Ce résultat doit également être adressé dans SIGAL (via le RAI).

Ces modifications nécessitent d'indiquer sur le DAP et surtout dans la DAI générée dans SIGAL la nature du contexte de réalisation du test, de manière à ce que les laboratoires appliquent la bonne interprétation (« intermédiaire » ou « sévère »). L'information doit être contenue dans la DAI, pour permettre au niveau du laboratoire une automatisation de la chaîne d'analyse.

Il convient désormais que :

- le "Dépistage en suite de prophylaxie" correspond à une intervention SIGAL "**BSUR\_MAIN\_TECH\_DEPCOLSG - Dépistage collectif par le vétérinaire**" ;
- le "contrôle de police sanitaire des cheptels en lien épidémiologique" correspond au contexte SIGAL "**BSUR\_MAIN\_TECH\_DEPCOLSG - Dépistage collectif par le vétérinaire**".
- le "contrôle d'assainissement en abattage sélectif" correspond au contexte SIGAL "**SANI\_TECH\_TECH\_DDIFFE - Diagnostic différentiel dans l'élevage**".

Le contexte de l'intervention associe au plan d'analyse « ETUBIFG ».sera ainsi décrit dans la DAI.

Le tableau suivant récapitule les différents contextes épidémiologiques possibles et la nature de l'intervention à saisir dans SIGAL (Acte de référence) :

<b>Contexte de réalisation du test interféron gamma</b>	<b>Intervention à viser dans SIGAL et repris sur le DAP/DAI</b>	<b>Interprétation du test par le laboratoire agréé</b>
Prophylaxie ou contrôle préalable au mouvement d'un cheptel à risque (suite d'une IDC non négative)	« BSUR_MAIN_TECH_DEPCOLSG Dépistage collectif par le vétérinaire »	« intermédiaire »
Impossibilité de réaliser une IDC (constat du vétérinaire sanitaire) en prophylaxie ou lors d'un contrôle préalable au mouvement d'un cheptel à risque	« BSUR_MAIN_TECH_DEPCOLSG Dépistage collectif par le vétérinaire »	« intermédiaire »
« Supervision » du vétérinaire sanitaire	« BSUR_MAIN_TECH_DEPCOLSG Dépistage collectif par le vétérinaire »	« intermédiaire »
Contrôle de police sanitaire des cheptels en lien épidémiologiques	« BSUR_MAIN_TECH_DEPCOLSG Dépistage collectif par le vétérinaire »	« intermédiaire »
Suivi renforcé « Dordogne »	« BSUR_MAIN_TECH_DEPCOLSG Dépistage collectif par le vétérinaire »	« intermédiaire »
Contrôle en abattage sélectif	GEN 3-action sanitaire « SANI_TECH_TECH_DDIFFE Diagnostic différentiel dans l'élevage »	« sévère »

Les résultats IFG seront transmis sous forme de rapport d'analyse informatisé (RAI) à SIGAL.

## IV - Supervision

Compte-tenu des allègements du rythme de prophylaxie de la tuberculose bovine, la tuberculination n'est plus pratiquée de façon aussi régulière qu'auparavant par les vétérinaires de nombreux départements.

La **tuberculose bovine n'est pas une maladie du passé** et tous les vétérinaires sanitaires doivent avoir conscience de leur responsabilité vis-à-vis de la surveillance et du contrôle de cette maladie.

Compte-tenu du manque de spécificité de l'intradermotuberculination simple, il est très improbable que tous les résultats d'une campagne de prophylaxie soient négatifs. Si une telle situation est observée, la DD(ETS)PP doit s'informer sur les conditions de réalisation de la prophylaxie.

Ces doutes peuvent être accentués en fonction du contexte épidémiologique (voisinage de foyers, découverte de lésions de tuberculose à l'abattoir après réalisation de la prophylaxie, découverte de cas dans la faune sauvage sans foyer bovin à proximité, etc.).

Si, au regard de ces éléments, un doute existe sur les conditions de réalisation des intradermotuberculinations, différentes actions complémentaires doivent être envisagées :

- Sensibilisation et communication avec l'ensemble des vétérinaires sanitaires des départements (voir la note de service correspondante) ;
- Entretien systématique avec les vétérinaires à l'occasion de l'octroi du mandat sanitaire ;
- Entretien avec les vétérinaires sanitaires dans des situations particulières (clientèle dans une zone à risque de tuberculose, etc) ;
- Supervision par les agents des services de l'État de la réalisation des intradermotuberculinations faites par le vétérinaire sanitaire. Une grille de supervision est proposée en annexe VI.
- Dépistage renforcé par réalisation, en complément de l'IDC effectuée par le vétérinaire, d'un dépistage par  $\gamma$  interféron.

La qualité du dépistage par intradermotuberculination dépend du bon fonctionnement du binôme éleveur-vétérinaire. Différents paramètres entrent en jeu, notamment la technique du vétérinaire, les moyens de contention, l'état de domestication du cheptel, etc. Des solutions doivent être recherchées avec les partenaires sanitaires du département pour répondre à certaines situations difficiles.

Il est important d'enregistrer les actions de supervision afin qu'un bilan annuel puisse être réalisé. Les DD(ETS)PP peuvent réaliser un contrôle aléatoire sur 10% des résultats rendus par les vétérinaires sanitaires (notamment en IDC, avec vérification des calculs effectués). Un recontrôle de la totalité des résultats n'est cependant pas souhaitable.

Vous voudrez bien me faire part des éventuelles difficultés rencontrées dans l'application de cette note.

La directrice générale adjointe de l'Alimentation

Emmanuelle SOUBEYRAN

## Annexe I : Tableau des résultats d'intradermotuberculisation

N° EDE : .....	Commune : .....
Nom/Prénom de l'éleveur :	Nom de l'élevage :


### Résultats individuels\*\*

Numéro d'identification de l'animal	Tuberculin Aviaire			Tuberculin Bovine			Observations
	A0 (mm)	A3 (mm)	DA = A3-A0	B0 (mm)	B3 (mm)	DB = B3 - B0	
Signature du vétérinaire	Signature de l'éleveur						

\*\* Ce format de saisie des résultats est optionnel

# GRAPHIQUE DE REPARTITION DES RESULTATS DES IDC

EXPLOITANT : .....	VETERINAIRE : .....
ADRESSE : .....	DATE D'INJECTION : .....
N° DE CHEPTEL : .....	DATE DE LECTURE : .....
<b>Bovinés :</b>	FACTEURS DE RISQUES ETABLIS POUR :
Présents .....	Tuberculose bovine : .....
Soumis à IDC. .....	Paratuberculose : .....
<b>avec nombre de réactions :</b>	Tuberculose aviaire : .....
BOVINES POSITIVES : $\geq 4$ mm :	Thélite nodulaire : .....
BOVINES DOUTEUSES : $> 2$ mm et $< 4$ mm :	Autres : .....
AVIAIRES : $\geq 4$ mm .....	

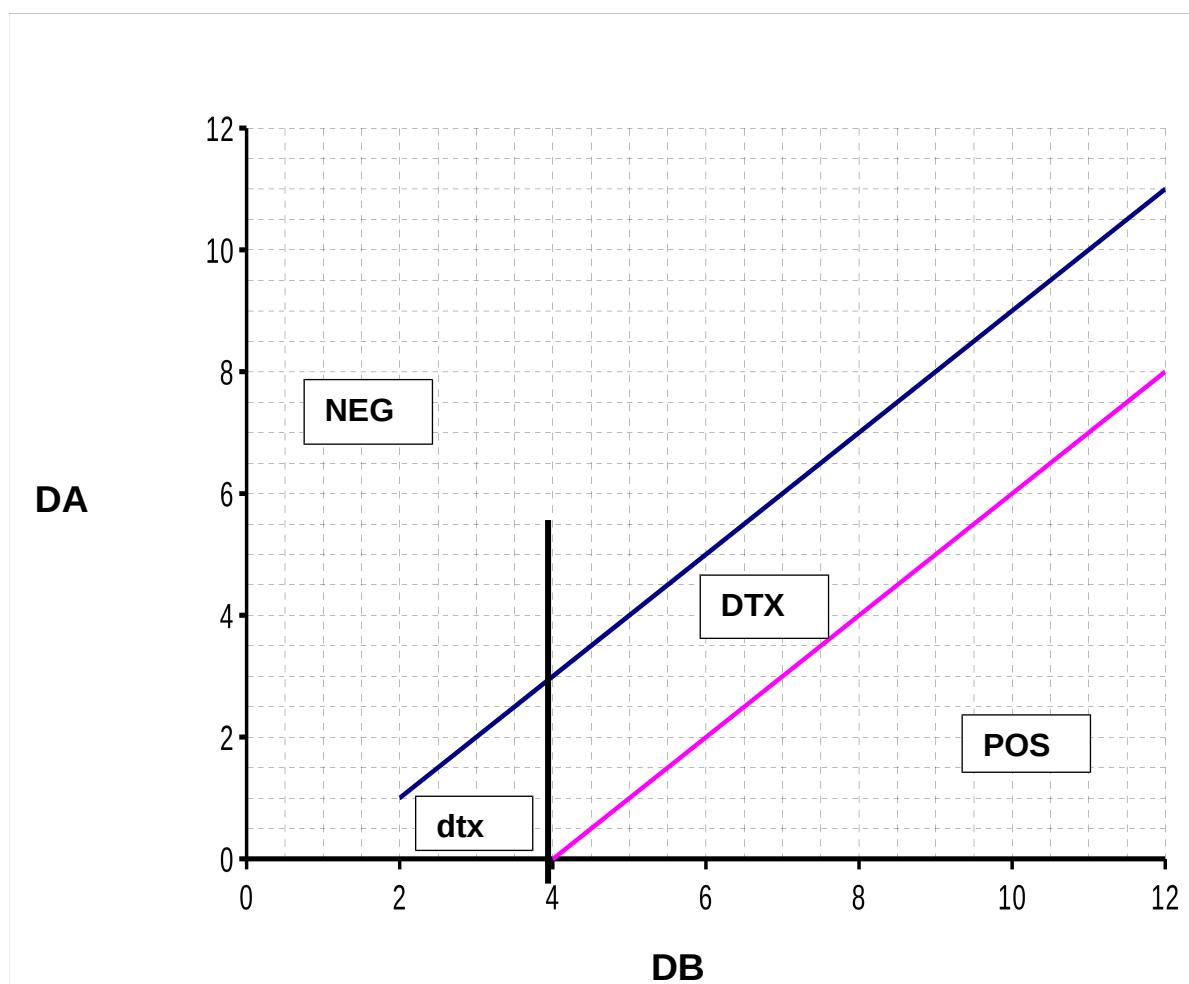

## CONCLUSIONS


Nb d'IDC réalisées	Nb IDC négatives	Nb IDC positives	Nb IDC DTX	Nb IDC dtx	Nb IDC BV+	Nb IDC bv dtx	Nb IDC AV+

Signature du vétérinaire

## Annexe II : exemple pratique d'interprétation de données d'IDC

DB	DA	DB-DA	Interprétation	Position sur la représentation graphique ci-après
8,3	4	4,3	positif	1
6,3	8	-1,7	négatif	2
1,7	0	1,7	négatif (car DB inférieur à 2 mm)	3
3,5	1	2,5	« petit » douteux	4
5,5	3	2,5	« grand » douteux	5
7,5	6	1,5	« grand » douteux	6
6	1	5	positif	7

Les résultats présentés sont à interpréter à l'échelle du groupe : deux résultats positifs et 3 résultats douteux sur les 7 animaux testés nous permettent d'annoncer un résultat positif pour ce troupeau.

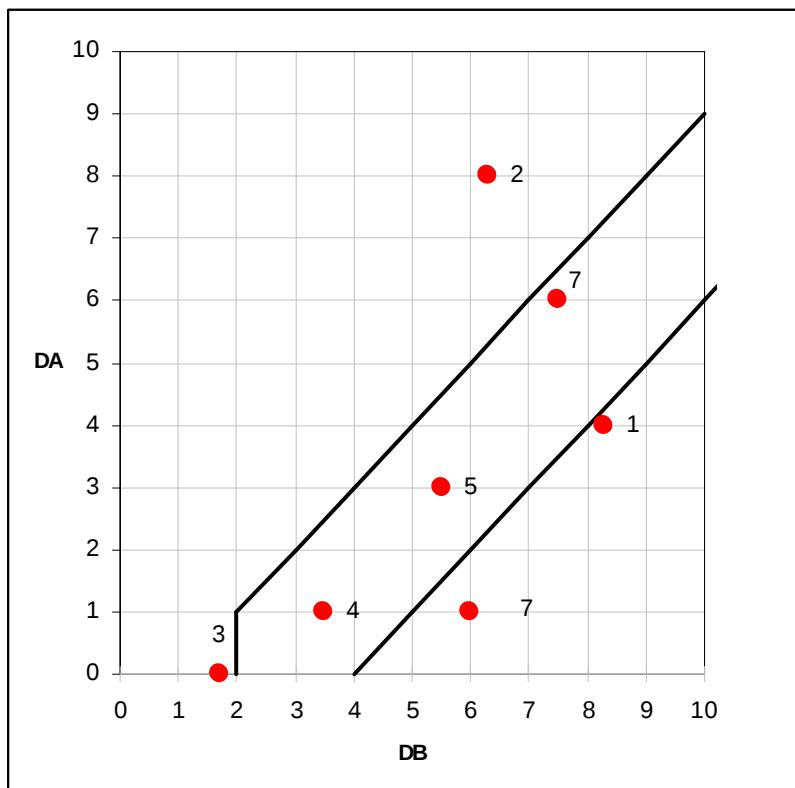



### Annexe III : Procédure d'impression du DAP Intradermo-tuberculination dans SIGAL

Un nouveau DAP appelé ‘DAP Intradermo-tuberculination’ a été mis à disposition dans SIGAL à partir de la version 1.9.6.0, selon les mêmes dispositions que celles existantes pour le DAP Prophylaxie bovine.

Ce DAP est disponible uniquement sur les interventions ayant un plan d’opération Tuberculose bovine IDS ou Tuberculose bovine IDC, à savoir dans SIGAL :

Sigle	Libellé
ETBBVC	Elevage - Tuberculose bovine - IDC
ETUBBVN	Elevage - Tuberculose bovine - IDS - Tuberculine normale

A partir d’une intervention (ou en multi-sélection), il faut choisir le menu ‘Imprimer’ puis sélectionner ‘DAP intradermo-tuberculination’ dans le choix de l’édition.

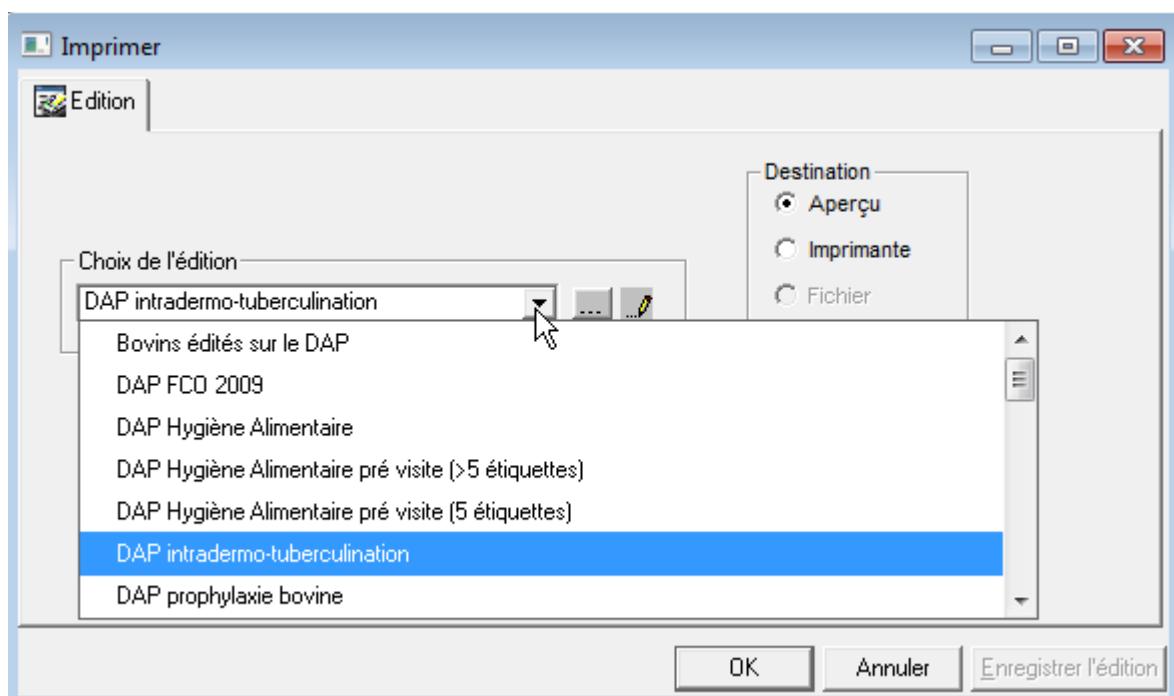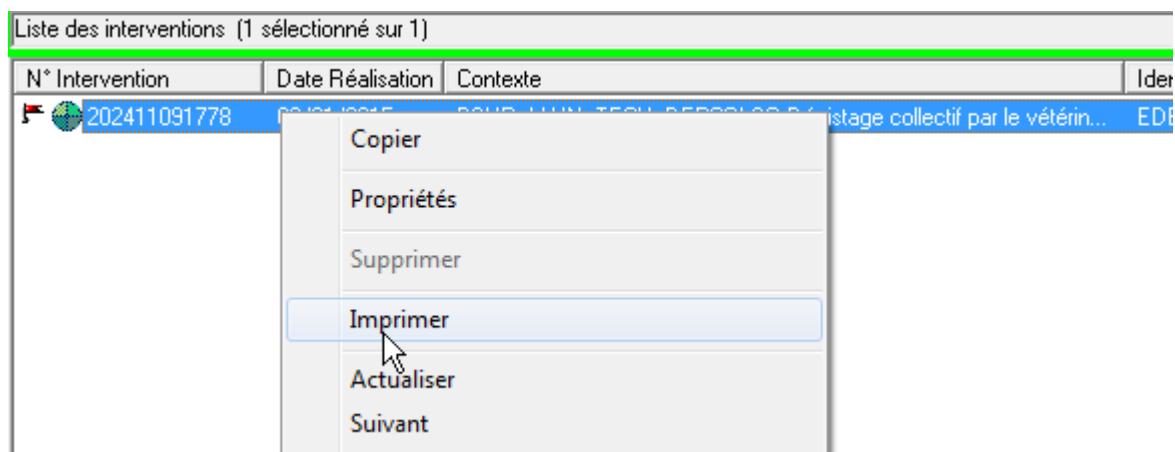

L'impression obtenue est la suivante :

Prévisualisation de l'édition

EDE : 75015001 - EARL DE LA DGAL  
 EDE-75015001-Production bovine - Atelier allaitant  
 251, rue de Vaugirard -  
 75015 PARIS 5

Vétérinaire

No ordre : \_\_\_\_\_  
 Nom - Prénom : \_\_\_\_\_

Dates

Injection : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 Lecture : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Contexte : Prophylaxie bovine

Existence d'une lecture subjective : [ ] OUI [ ] NON

Réalisation : [ ] TOTALE [ ] PARTIELLE [ ] FIN

Nb bovins présents qui n'ont pas pu être testés : \_\_\_\_\_

Bovins prévus en IDS	Nb bovins testés	NEG	POS	DTX	Commentaires
0					

Bovins prévus en IDC	Nb bovins testés	NEG	POS	Pt DTX	Gd DTX	Commentaires

Résultats individuels NON Négatifs ( DB>2mm et/ou DB-DA>1mm) (reporter l'étiquette code barre du numéro de bovin si disponible)

Numéro d'identification de l'animal	Tuberculin Aviaire			Tuberculin Bovine			DB-DA	Observation
	A0 (mm)	A3 (mm)	DA=A3-A0	B0 (mm)	B3 (mm)	DB=B3-B0		



Signature du vétérinaire

Signature de l'éleveur

\* en cas de résultats non-négatifs, le présent document est à envoyer impérativement à la DDecPP dans les plus brefs délais (envoyer également une copie à l'OVS s'il est en charge du suivi de la prophylaxie)  
 Sinon : le présent document est à envoyer obligatoirement à l'organisme en charge de la prophylaxie tuberculeuse dans le département (DDecPP ou OVS), même si tous les résultats sont négatifs.

## Annexe IV : Procédure d'enregistrement dans SIGAL des résultats d'intradermo-tuberculination


**1 – A partir de l'intervention sélectionnée,** vérifier que la date de réalisation et le maître d'œuvre de l'intervention sont à jour :

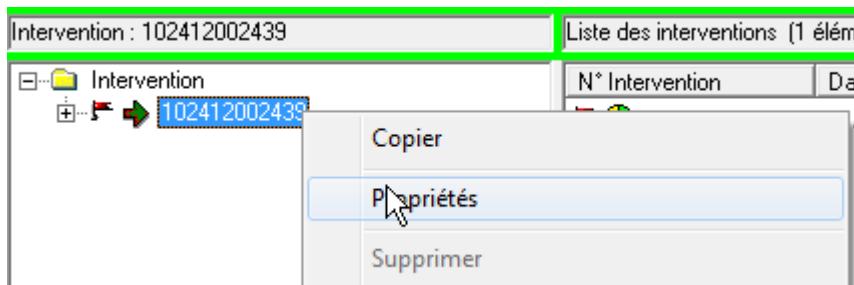

INTERVENTION - PROPRIETES - EARL DE LA DGAL / EDE-75015001-Production bovine - Atelier allaitant

Définition	
Site d'intervention	
Etablissement	EARL DE LA DGAL
Mot directeur	DGAL
Identifiant	EDE - Numéro EDE d'exploitation
Atelier	EDE-75015001-Production bovine - Atelier allaitant
Adresse du site d'intervention	
251, rue de Vaugirard	
75015	PARIS 5
Téléphone	
Acte de référence	
Programme	BOV1 - Surveillance sanitaire des ateliers bovins
Dossier	Maintien des qualifications et appellations
Sous dossier	Sous-dossier technique
Acte	Dépistage collectif par le vétérinaire
Sigle Acte	BSUR_MAIN_TECH_DEPCOLSG
Acteur maître d'œuvre et Ressources	
Acteur	CABINET SDSPA - PARIS
Mot directeur	SCP_VETERINAIRES_DVS
Identifiant	ORDRE - Numéro inscription Ordre
Ressource	
Date d'intervention du VS	31/08/2015

Puis aller sur le niveau ‘Descripteur’ et par clic droit, choisir le menu ‘Saisie en tableau’

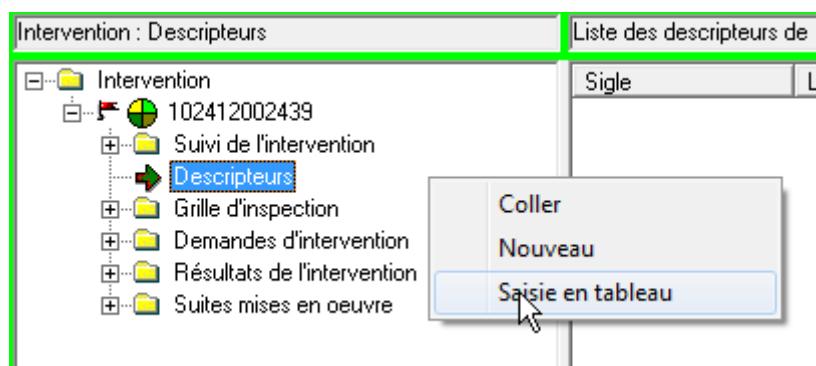

Sur la fenêtre ouverte, cliquer sur les ‘...’

INTERVENTION - DESCRIPTEURS - PROPRIETES

Libellé Descripteur	Libellé valeur descripteur	Unité	Résultat
...			

Dans la liste ouverte, veuillez sélectionner les descripteurs que vous souhaitez renseigner, puis par clic droit, choisissez le menu ‘Rapatrier’ :

The screenshot shows a software interface for managing descriptors. On the left, a tree view lists various categories of descriptors related to tuberculosis. On the right, a detailed list of descriptors is shown, each with a 'Sigle' (code) and a 'Libellé' (description). One descriptor, 'NADIDS', is highlighted with a blue background and has a context menu open, with the option 'Rapatrier' (Import) selected. The menu also includes 'Déployer' (Deploy).

Sigle	Libellé
NBTUBNTEST	Tuberculose - Nombre bovins présents qui n'ont pu être testés
NTIDS	Tuberculose - Nombre bovins testés IDS
NTIDC	Tuberculose - Nombre bovins testés IDC
NNIDSN	Tuberculose - Nombre négatifs IDS
NPIDSP	Tuberculose - Nombre positifs IDS
<b>NADIDS</b>	<b>Tuberculose - Nombre douteux IDS</b>
NAIDC	Rapatrier F6
NNIDC	Déployer
NPIDC	
NAGDIDCTUB	Tuberculose - Nombre grand douteux IDC
NAPDIDCTUB	Tuberculose - Nombre petit douteux IDC
NNBRUCELL	Nombre négatifs brucellation
NPBRUCELL	Nombre positifs brucellation
NABRUCELL	Nombre autres brucellation
NNVAR	Nombre négatifs varron
NPVAR	Nombre positifs varron
NAVAR	Nombre autres résultats varron
NTH	Nombre de traitements préventifs humidermicides

Sur la fenêtre de saisie, compléter la colonne ‘Résultat’ pour chaque descripteur.

This screenshot shows a data entry dialog titled 'INTRODUCTION - DESCRIPTEURS - PROPRIÉTÉS'. It contains a table with four columns: 'Libellé Descripteur', 'Libellé valeur descripteur', 'Unité', and 'Résultat'. There are three rows of data:

...	Libellé Descripteur	Libellé valeur descripteur	Unité	Résultat
1	Tuberculose - Nombre douteux IDS		Animaux	1
2	Tuberculose - Nombre bovins testés IDS		Animaux	10
	Tuberculose - Nombre négatifs IDS			9


Lorsque vous avez terminé votre saisie, veuillez la valider par le bouton ‘Enregistrer et fermer’.

This screenshot shows a main window titled 'FICTIF\_ACTE : Descripteur intervention' with a list of interventions. An 'Enregistrer et fermer' (Save and close) button is highlighted. Below it, an 'INTRODUCTION - DESCRIPTEURS - PROPRIÉTÉS' dialog box is open, showing the same table of descriptor values as the previous screenshot.


- Une fois l'intervention créée, y ajouter les descripteurs suivants (à choisir en fonction de l'intervention réalisée) :

Sigle descripteur	Libellé descripteur	Interprétation
NTIDS	Tuberculose – Nombre bovins testés IDS	
NTIDC	Tuberculose – Nombre bovins testés IDC	
NNIDC	Tuberculose - Nombre négatifs IDC	NEG
NNIDSN	Tuberculose - Nombre négatifs IDS	NEG
NADIDS	Tuberculose - Nombre douteux IDS	DTX
NAGDIDCTUB	Tuberculose - Nombre grand douteux IDC	DTX
NAIDSNNSUB	Tuberculose - Nombre non négatif IDS sans cutimètre	DTX
NAPDIDCTUB	Tuberculose - Nombre petit douteux IDC	DTX
NPIDC	Tuberculose - Nombre positifs IDC	POS
NPIDSP	Tuberculose - Nombre positifs IDS	POS

## 2 - Indiquer de manière individuelle les animaux ayant présenté une réaction non négative.

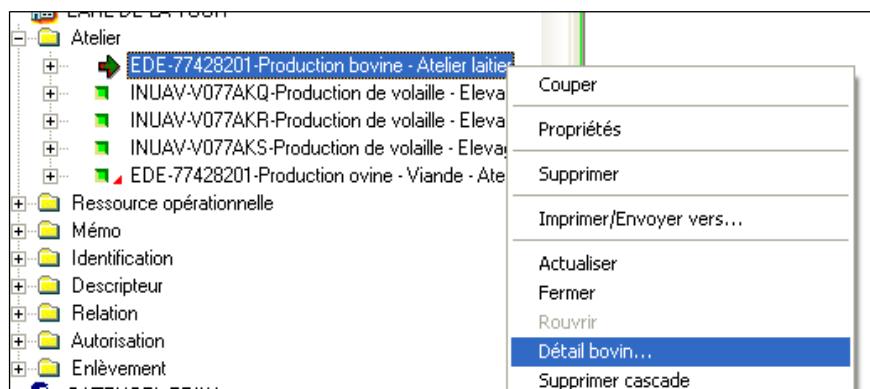

Clic droit sur l'atelier concerné afin de choisir la rubrique « détail bovin... »

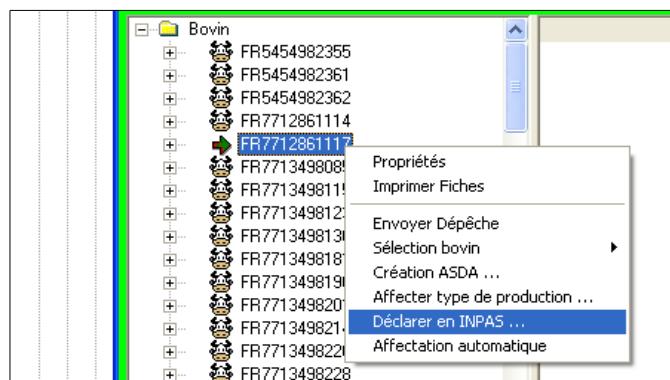

Sur le bovin à réaction non négative :  
clic droit pour le déclarer en INPAS

Choisir enfin le descripteur adapté dans la rubrique « intradermotuberculination »

Gestion des listes de référence			
Descripteur non standardisé : Intradermotuberculisation	Liste des valeurs de descripteur de Intradermotuberculisation (8 éléments)		
	Rang	Sigle	Libellé
+ Lieu du contrôle	100	NEG	Négative
+ Numéro de l'abattoir siège c	200	IDCPD	IDC petit douteux
+ Nombre douteux tuberculos	205	IDCGD	IDC grand douteux
+ Nombre grand nombre tuberculisation comparatived	210	IDS	IDS douteux
+ Nombre petit douteux tuber	300	IDCP	IDC Positif
+ Anomalie de délai de livrai	310	IDSP	IDS positive
+ Bovin rentrant en élevage à	410	IDSNGSC	IDS non négatif sans cutimètre
+ Conclusion générale du cor	999	A	Autre

Sur l'écran de propriété de déclaration de l'INPAS, privilégier la stratégie de mise à jour no 2 : Archiver et créer et éventuellement mettre en commentaire le numéro et la date de réalisation de l'intervention à l'origine de la déclaration en INPAS

Création déclaration en INPAS bovin

Déclarant ressource	<input type="text"/>
Date de début	08/09/2015
Commentaire	Suite intervention prophylaxie no ..... du ..../..../.....
Numéro EDE de déclaration de l'INPAS	<input checked="" type="radio"/> Exploitation actuelle <input type="radio"/> Autre exploitation <input type="text"/>
Stratégie de mise à jour en cas d'existence	<input type="radio"/> Ne rien faire <input checked="" type="radio"/> Archiver et Créer <input type="radio"/> Modifier
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

)

**Laboratoire de Santé  
Animale de Maisons-Alfort**

Unité Zoonoses Bactériennes

*Laboratoire National de Référence  
Tuberculose*

*Laboratoire de Référence O.I.E.  
Tuberculose bovine*



**TITRE :**

**Seuils et critères d'interprétation pour le test IFN $\gamma$   
avec les kits Bovigam® et ID Screen® Ruminant  
IFN-g**

---

ML.Boschioli

Téléphone – *Phone number:*  
+33 (0)1 49 77 13 21

Télécopie – *Fax number:*  
+33 (0)1 49 77 13 44

Maisons-Alfort, le 15 novembre 2021

Adresse mél - *E-mail address:*  
Maria-Laura.Boschioli@anses.fr

---

14, rue  
Pierre et Marie Curie  
F-94701 Maisons-Alfort Cedex

TEL: + 33 (0)1 49 77 13 00  
FAX: + 33 (0)1 49 77 13 44  
[www.anses.fr](http://www.anses.fr)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

  
Dr María Laura Boschioli

Les deux tests agréés pour la réalisation du dosage d'interféron gamma sont le test Bovigam® et le test ID Screen® Ruminant IFN-g (utilisation autre que pour Camargue-Landes, dilution 1/10)

	Bovigam ratio	IDVet (1/10) S/P %
PPD	0,05	8
PPD fort	0,3	45
MIX	0,03	5

L'interprétation sera réalisée comme suit :

#### **Bovigam®**

Interprétation	Ratio PPD	Ratio MIX
<b>NEGATIF</b>	PPD < 0.05	MIX < 0.03
<b>POSITIF</b>	0.05 ≤ PPD < 0.3	MIX ≥ 0.03
<b>POSITIF FORT</b>	PPD ≥ 0.3	Sans objet

#### **IDVet (1/10)**

Interprétation	S/P% PPD	S/P% MIX
<b>NEGATIF</b>	PPD < 8	MIX < 5
<b>POSITIF</b>	8 ≤ PPD < 45	MIX ≥ 5
<b>POSITIF Fort</b>	PPD ≥ 45	Sans objet

L'interprétation du résultat du test dépend désormais du contexte épidémiologique :

**1/ interprétation sévère : IFN-g réalisé à l'injection ou à la lecture d'une intradermatuberculination**

PPD	MIX	INTERPRETATION DU TEST
NEGATIF	Négatif	<b>NEGATIF</b>
POSITIF	POSITIF	<b>POSITIF</b>
POSITIF FORT	POSITIF	<b>POSITIF</b>
NEGATIF	POSITIF	<b>POSITIF</b>
POSITIF	Négatif	<b>POSITIF</b>
POSITIF FORT	Négatif	<b>POSITIF</b>
ININTERPRETABLE*	ININTERPRETABLE*	<b>ININTERPRETABLE</b>

\*Si les critères de validation du PBS ne sont pas valides, les ratios PPD et EC sont rendus «ININTERPRETABLE». Si le PWM est en dessous du seuil sur un échantillon dont l'interprétation du test est « POSITIF » sur la base des valeurs de PPD et EC, l'échantillon doit être interprété comme « POSITIF ».

En revanche, les échantillons dont l'interprétation du test est « NEGATIF » avec un PWM négatif seront rendus « ININTERPRETABLE ».

Dans le cas de résultats ininterprétables, il est impératif de répéter des prises de sang pour une nouvelle analyse IFN-g.

Voici les grilles qui devront donc être utilisées pour procéder à l'interprétation du test Bovigam® :

		Ratio PPD		
		< 0,05	≥ 0,05	≥ 0,3
Ratio Mix	< 0,03	NEGATIF	POSITIF	POSITIF
	≥ 0,03	POSITIF	POSITIF	POSITIF

Voici les grilles qui devront être utilisées pour procéder à l'interprétation du test ID Screen® Ruminant IFN-g :

		S/P%PPD		
		< 8	≥ 8	≥ 45
S/P%Mix	< 5	NEGATIF	POSITIF	POSITIF
	≥ 5	POSITIF	POSITIF	POSITIF

## 2/ Interprétation intermédiaire : IFN-g réalisé à la suite d'une ID non négative

PPD	MIX	INTERPRETATION DU TEST
Négatif	Négatif	NEGATIF
POSITIF	POSITIF	POSITIF
POSITIF FORT	POSITIF	POSITIF
NEGATIF	POSITIF	POSITIF
POSITIF	Négatif	NEGATIF
POSITIF FORT	Négatif	POSITIF
ININTERPRETABLE*	ININTERPRETABLE*	ININTERPRETABLE

\*Si les critères de validation du PBS ne sont pas valides, les ratios PPD et EC sont rendus «ININTERPRETABLE». Si le PWM est en dessous du seuil sur un échantillon dont l'interprétation du test est « POSITIF » sur la base des valeurs de PPD et EC, l'échantillon doit être interprété comme « POSITIF ».

En revanche, les échantillons dont l'interprétation du test est « NEGATIF » avec un PWM négatif seront rendus « ININTERPRETABLE ».

Dans le cas de résultats ininterprétables, Il est impératif de répéter des prises de sang pour une nouvelle analyse IFN-g.

Voici les grilles qui devront donc être utilisées pour procéder à l'interprétation du test Bovigam® :

		Ratio PPD		
		< 0,05	≥ 0,05	≥ 0,3
Ratio Mix	< 0,03	NEGATIF	NEGATIF	POSITIF
	≥ 0,03	POSITIF	POSITIF	POSITIF

Voici les grilles qui devront être utilisées pour procéder à l'interprétation du test ID Screen® Ruminant IFN-g :

		S/P%PPD		
		< 8	≥ 8	≥ 45
S/P%Mix	< 5	NEGATIF	NEGATIF	POSITIF
	≥ 5	POSITIF	POSITIF	POSITIF

## ANNEXE VI: FICHE DE SUPERVISION DE TUBERCULINATION

Nom et qualité de l'inspecteur :			
Date 1 <sup>ère</sup> visite: : / / heure :		Date 2 <sup>ème</sup> visite: : / / heure :	
Prophylaxie annuelle Police Contrôle ciblé		Contrôle averti Contrôle non-averti	
<b>Opérations supervisées :</b> IDS INJECTION IDS LECTURE IDC INJECTION IDC LECTURE AUTRE			

<b>VETERINAIRE ET ELEVAGE CONCERNES</b>	
<b>Nom du vétérinaire sanitaire :</b>	Numéro ordinal:
Vétérinaire salarié : Courte durée (<=12 mois) Longue durée (>12 mois)	
<b>ELEVAGE</b>	
EDE :	Raison sociale :
Type d'élevage :	
En présence de (nom et qualité du détenteur)	

<b>Légende</b>	C = CONFORME NC = NON CONFORME avec indication du grade B, Cou D (B correspondant à une non conformité mineure et D à une non conformité majeure) NE = NON EXAMINE SO = SANS OBJET
----------------	---

<b>RESPECT DES PROTOCOLES</b>	C	NC	NE	SO
Connaissance de la réglementation tuberculose				
Connaissance des règles de prophylaxie du département				
Adaptation des intradermotuberculinations à l'âge des animaux				

<b>CONFORMITE DU MATERIEL UTILISE</b>	C	NC	NE	SO
Contrôle du cutimètre ou du pied à coulisse				
Disponibilité des aiguilles (nombre suffisant)				
Quantité de flacons de tuberculine suffisante				
Tuberculine maintenue sous le régime du froid				
Différenciation du pistolet à tuberculine bovine et à tuberculine aviaire				

<b>QUALITE DE LA CONTENTION DE L'ELEVEUR</b>	C	NC	NE	SO
Adéquation de la contention avec l'obligation de résultats				
Mesures correctives demandées par le vétérinaire sanitaire				

<b>PREPARATION DE LA ZONE D'INTERVENTION</b>	C	NC	NE	SO
Bonne localisation de la zone d'injection de la tuberculine (1/3 encolure)				
Matérialisation de la zone d'intervention (par tonte, coupe, ou rasage)				
Signalement des anomalies de peau sur animaux concernés				
Signalement du changement de lieu d'injection (côté, changement de sens)				
Bonne qualité de la préparation				

<b>REALISATION DES INTRADERMOTUBERCULINATIONS</b>	C	NC	NE	SO
Identité de l'animal injecté contrôlée				
Identité de l'animal injecté relevée				
Mesures du pli de peau et relevés des mesures préalables aux injections				
Injection de la tuberculine aviaire en avant et de la tubercule bovine				
Nombre de bovins injectés par flacons ≤ 20 animaux				
Contrôle des aiguilles				
Contrôle de l'émission de doses après changement de flacon				
<b>Contrôle de la présence de la papule</b>	<b>Nombre de bovins</b>			
Nombre de bovins sans papule :				
Nombre de bovins réinjectés plusieurs fois :				
Nombre de bovins injectés par heure :				

<b>LECTURE DES INTRADERMOTUBERCULINATIONS</b>	C	NC	NE	SO
<b>Vérification de concordance entre animaux injectés et contrôlés</b>				
<b>Palpation de la peau</b>				
Lecture par le vétérinaire effectuant l'injection (sauf cas de force majeure)				
Information de l'éleveur sur animaux positifs ou douteux (LISTE IPG)				
Signature du CR d'intervention par l'éleveur (sauf si fait de manière décalée)				
Nombre moyen de bovins contrôlés par heure :				

**Évaluation globale de l'opération de dépistage** en lien avec l'évaluation ci-dessus ou avec les difficultés du vétérinaire : (**CONFORME ou NON CONFORME avec indication du grade B, C ou D**)

Ce rapport d'inspection ne pourra être reproduit, diffusé ou publié, excepté en entier, sans l'accord de la DD(ec)PP et du professionnel.

*Nom et signature de l'inspecteur :*

*Nom et signature du vétérinaire sanitaire :*

*Date :*

*Date :*

<b>Contrôle DE LA TRANSMISSION DES RESULTATS (suites des résultats du dépistage contrôlé de manière décalée)</b>	C	NC	NE	SO
Qualité du rendu des résultats à la DDecPP				
Interprétation du nombre d'animaux POSITIF ou DOUTEUX en IDC				
Interprétation du nombre d'animaux POSITIFS ou DOUTEUX en IDS				
Copie des résultats à l'éleveur				